

Airok OÜ Hapniku kinnistu on A kategooria suurõnn ettevõtte, ning on kohustatud edastama vastavalt 01.03.2016 vastu võetud Majandus- ja taristuministri määruse nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele“ § 6, alljärgneva ohutuslase teavituse:

Käitaja nimi: **Airok OÜ**

Käitise aadress: **Hapniku kinnistu, Pinska küla, Viljandi vald**

Ohutusabinõude kohta teavet andva isiku nimi, ametikoht ja kontaktandmed:

Erko Pruul, ohutus- ja kvaliteedijuht,

e-post: erko.pruul@airok.eu GSM: +372 5886 2251

Airok OÜ on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) ja Päästeametile esitanud kemikaaliseaduse alusel nõutud dokumendid ja omab tähtajatut käitamisluba nr OKK-07-20.

Infot viimase kohapeal tehtud riikliku järelevalvetoimingu kuupäeva kohta on võimalik leida Päästeameti kodulehel

(<https://www.rescue.ee/et/ohklikud-ettevotted>) ning üksikasjalikku teavet viimase järelevalve toimingu, inspekteerimiskava ja täiendava teabe kohta on võimalik saada pädevatelt asutustelt: Päästeamet (rescue@rescue.ee, üldtelefon: 628 2000) ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (info@ttja.ee, üldtelefon: 667 2000).

Käitise tegevuse kirjeldus: **vedelgaasi ladustamine ja väljastamine.**

Suurõnnetust põhjustada võiva ohtliku kemikaali ja valmistise nimetus ning nende ohuklassifikatsioonid ja põhiliste ohtlike omaduste kirjeldus:

***Propaan-butaan on I ohukategooriasse kuuluv tuleohtlik gaas, värvitu, odoreeritud, õhust raskem, veest kergem. Suletud keskkonnas rõhu all olev eriti tuleohtlik vedelik. Sattudes surveanumast väliskeskonda aurustub kiiresti. Intensiivse aurustumisega kaasneb jahutav toime. Hoiustatakse surveanumates. ÜRO number (UN number) on 1965**




Põhiline teave suurõnnetuse ohu laadi ja stsenaariumi kohta koos selle korral rakendatavate meetmetega, kaasa arvatud kaardil kujutatud ohuala suurus ja suurõnnetuse võimalik mõju inimestele, keskkonnale ja varale:

Vedelgaasi käitlemisel võib puruneda torustik või mahuti.

Mahavalgunud vedelgaas hakkab aurustuma ning aurud võivad plahvatada. Kasutusesolevate mahutite töökorda kontrollitakse regulaarselt igal aastal vastavat pädevust omava ettevõtte poolt. Torustikele on teostatud nelja kordse töörohuga surveproov ja viidud läbi lekkek kontroll. Vedelgaas võib mahutist väljudes süttida (välgutabamus, süütamine, vmt). Ohualas võib saada kuumakahjustusi, lööklaine põrutusi, purustusi. Tuleõnnetuse korral tuleb ohuallikast liikuda eemale, põlevmaterjali suitsu sisse jäämisel liikuda tuulesuunaga risti suitsust eemale. Suitsuga kokkupuutuvatel hoonetel tuleb sulgeda aknad ja uksed, ning lülitada välja sundventilatsioon. Ohualas võivad inimesed, vara ja keskkond saada kuumakahjustusi, põlemissuitsu sissehingamisel võib inimene saada hingamisteede kahjustuse või üldise mürgituse. Põlengut ennetavate meetmetena on territoorium ümbritsetud piirdeaia ja elektroonilise valvega. Mahutid ja torustik on varustatud piksekaitsega. Piksekaitset ja kordusmaandust kontrollitakse regulaarselt iga kolme aasta tagant.


Hapniku vedelgaasihoidla ohuala kaardid:

* Lekkiva vedelgaasi aurufaasi pilve tuleohtlik ohuala on 489 m

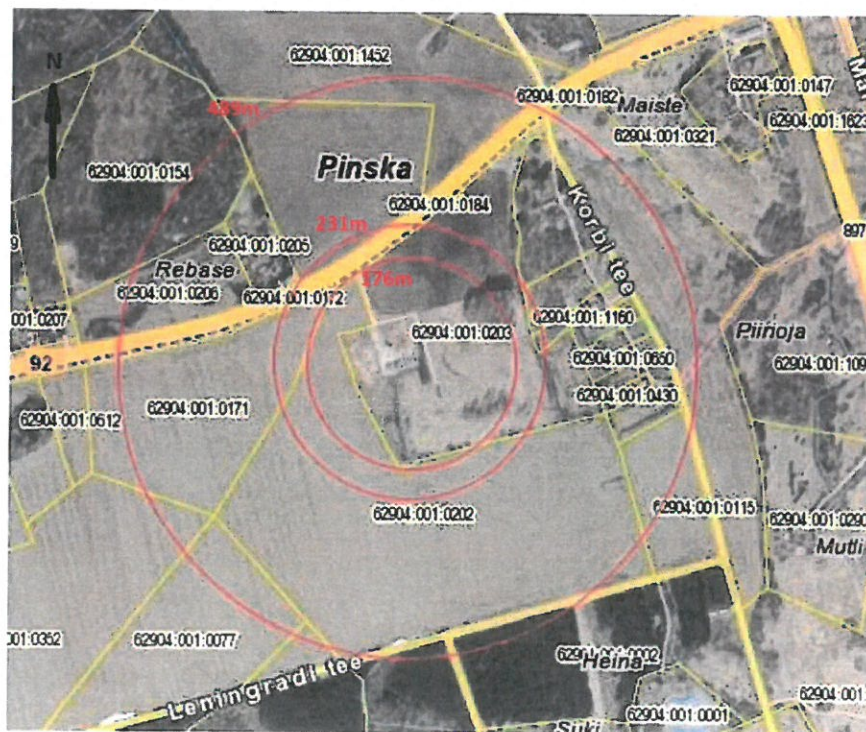

Mõõtkava : 1 : 11739

* Vedelgaasi veoki gaasianuma BLEVE ohuala on 382 m
Vedelgaasiveoki mahuti BLEVE (keeva vedelfaasi paisuva auru plahvatus), kaasnev inimesi ja ehitisi ohustav vedelgaasi massi tulekera või loigutule soojuskiirgus ja ülerõhk (lööklaine). BLEVE põhjustab mahuti pikaajaline kuumenemine ja ülerõhuklappide rike. Airok OÜ töötajad on koolitatud ja mahutitele korraldatakse regulaarne hooldus ning nõuetekohane ülevaatus

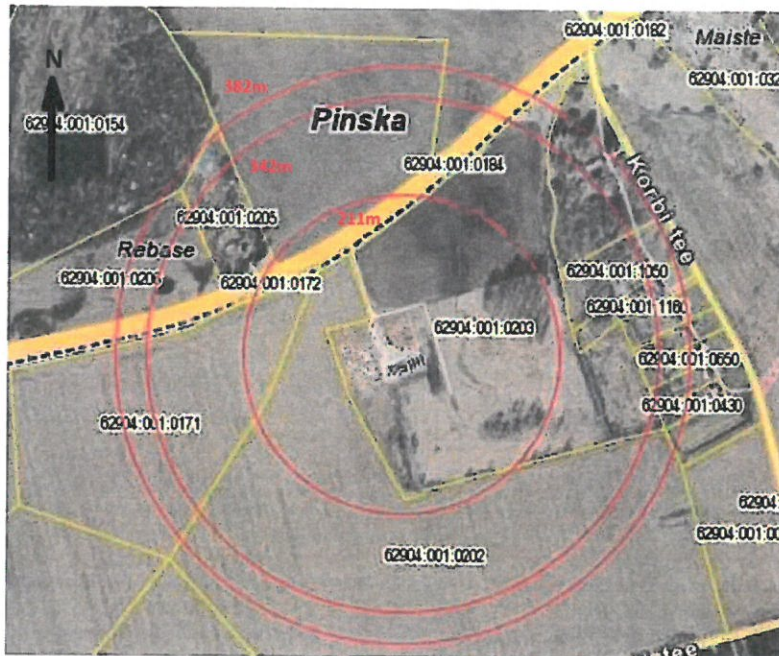

Mõõtkava 1 : 9293

Teave, suurõnnetuse toimumisel ohustatud inimeste hoiatamise kohta:
Suurõnnetuse korral teavitatakse elanikkonda portatiivse ruuporiga ja pannakse õnnetusalane teave Airok OÜ kodulehele. Õnnetuskohale saabunud ametkonnad kasutavad oma sõidukitel häiresignaale

Teave, kuidas ohustatud inimesed peavad suurõnnetuse korral käituma:
Õnnetusjuhtumi korral tuleb inimestel liikuda ohualast välja, ning käituda vastavalt päästetööde juhi korraldustele. Kui põlemissuits kandub hooneteni, siis tuleb hoonel sulgeda aknad ja uksed, ning lülitada välja sundventilatsioon.

Koostöö kohta Päästeametiga:

Airok OÜ teeb koostööd Päästeametiga, et tagada suurõnnetuse korral tegutsemine ja vähendada suurõnnetuse tagajärgi. Koostöö raames korraldatakse ühisõppusi ja koordineeritakse päästeressursside olemasolu. Päästeamet korraldab regulaarselt objekti ülevaatusi.

Juhised väljaspool käitist toimuva õnnetusjuhtumi või hädaolukorra puhuks:

Ettevõttevõtteväline hädaolukorra lahendamise plaan on koostatud õnnetusest tulenevate kõigi käitisest väljaspool ilmnevate tagajärgedega toimetulemiseks ning plaan on leitav Päästeameti kodulehelt (<https://www.rescue.ee/et/ettevottevaeline-haedaolukorralahendamise-plaan>). Õnnetuse korral tuleb järgida kõiki päästeasutuse antud juhiseid.

Juhised elektroonilisel kujul teabe hankimiseks:

Airok OÜ ohutusalane teave on kättesaadav aadressilt www.airok.eu Päästetööde ja õnnetusjuhtumite alast teavet saab aadressilt www.rescue.ee ohtlike ettevõtete inspekteerimiskavade ja ohutusalast teavet saab aadressilt www.ttja.ee A ja B kategooria suurõnnetusohuga ettevõtete kaardirakendus koos ohuala piiridega on leitav aadressilt

https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=MA11AH5&user_id=at&LANG=1&WIDTH=1620&HEIGHT=937&zlevel=7,590618.42559782,6468806.1885793

Ettevõtteväline hädaolukorra lahendamise plaan

https://www.rescue.ee/files/2020-08/1596539381_lisa-3.pdf?6508754c18